


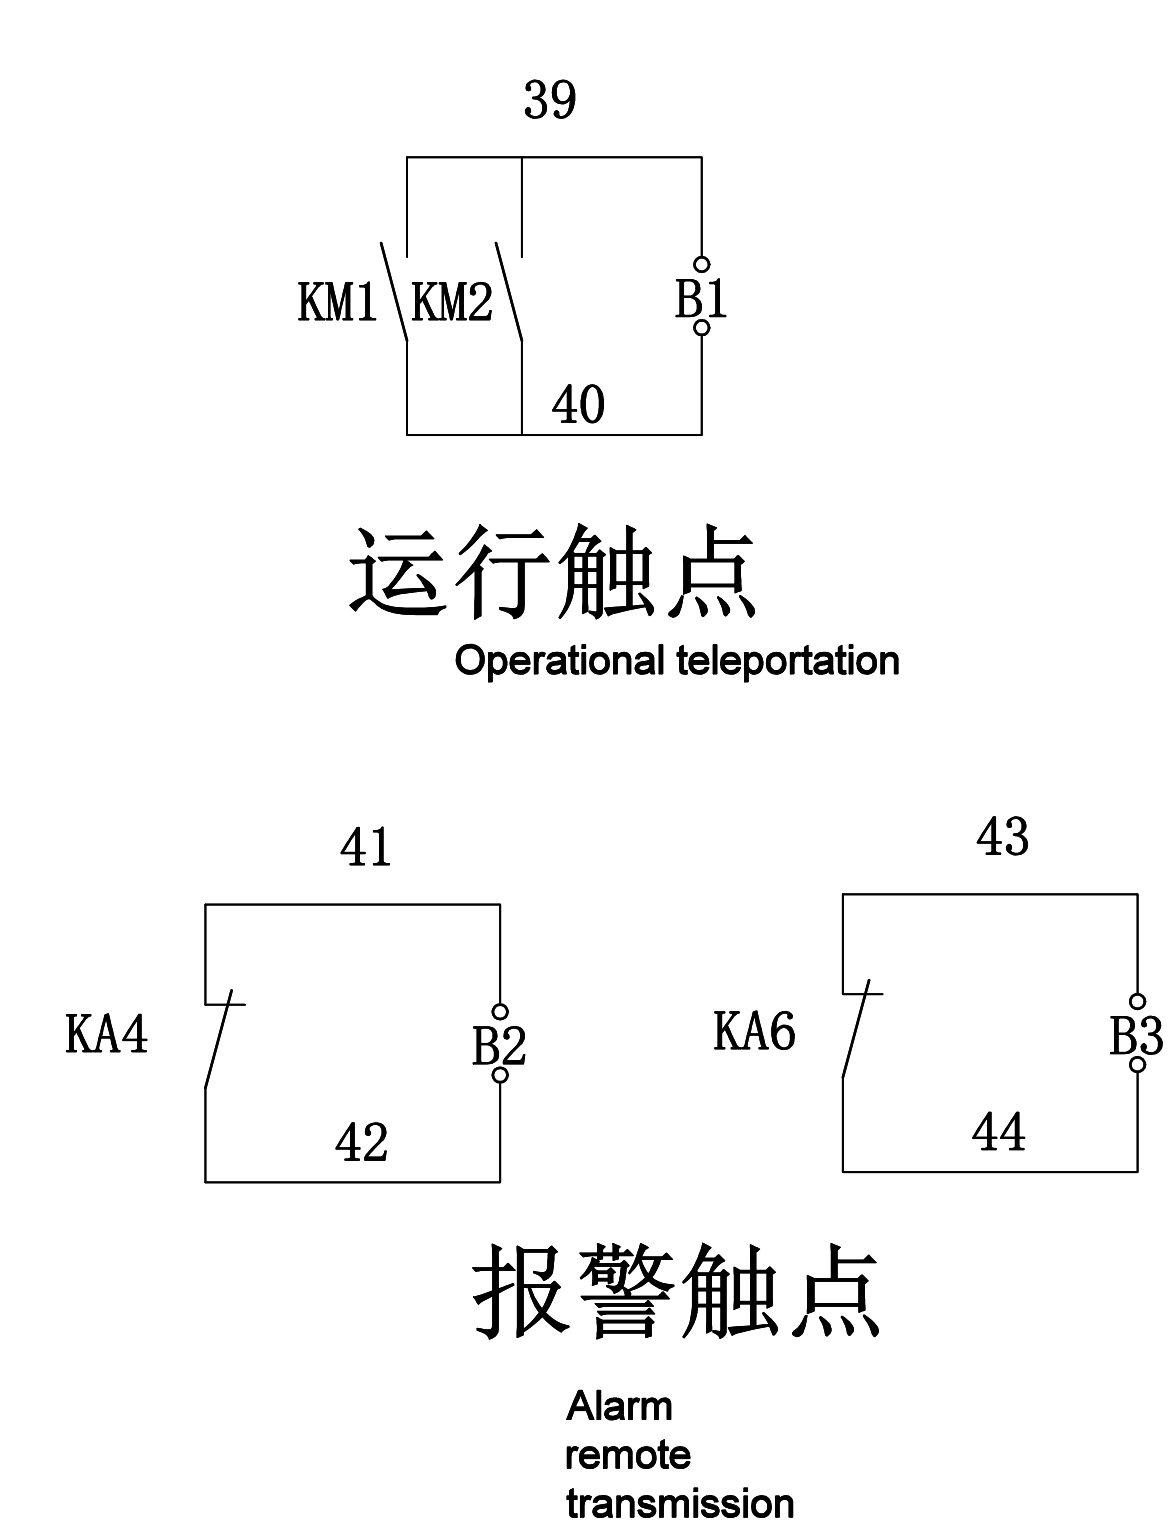

### 技术要求：

1. 电气控制箱满足CCS的要求和制造厂标准, 主要元件采用施耐德公司产品。
2. 内部连接导线选用阻燃电线。
3. 内部组装之间需要连接电缆, 采用阻燃电线。
4. 设备为整体式, 设备内部电缆由制造厂接好, 船厂只需提供6.6KW 380V, 50HZ的电源电缆到控制箱, 以及远程报警/运行信号线到电控箱。

|     |    |     |    |    |      |                                                  |     |                                |
|-----|----|-----|----|----|------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
|     |    |     |    |    |      | <b>JHH-FSH1</b><br><b>海水淡化设备</b><br><b>电路原理图</b> | 图 号 | JD-FSH1-E-1                    |
|     |    |     |    |    |      |                                                  | 材 料 |                                |
| 标记  | 处数 | 文件号 | 签字 | 日期 |      |                                                  | 备 注 |                                |
| 设 计 |    |     |    |    | 图纸版次 |                                                  | 比例： | 共 2 张 第 1 张                    |
| 核 对 |    |     |    |    | A0   |                                                  | 数量： | <b>武汉金鼎机电</b><br><b>设备有限公司</b> |
| 审 核 |    |     |    |    |      |                                                  | 重量： |                                |
| 批 准 |    |     |    |    |      |                                                  |     |                                |